

Schichtungseffizienz Kombispeicher mit Solarwärme Factsheet

Allgemein



Modell	HS-BM 820L WT2
Hersteller	Stiebel Eltron AG
Adresse	Industrie West Gass 8 CH-5242 Lupfig
Tel.	+41 (0) 56 464 05 00
Email	info@stiebel-eltron.ch
Internet	www.stiebel-eltron.ch
Testjahr	2014
Zertifikat Nr.	SPF-18-022-SE

Speicherschichtungstest nach SPF Prüfvorschrift 86, Version 2.2
SPF Speicherschichtungs-Zertifizierungsvorschrift, Version 2.0


Solarwärme und Schichtungseffizienz

Die Wärmelieferung durch Kollektoren ist abhängig von der aktuellen Temperatur im Speicher und dem Strahlungsangebot. Die Wärme wird auf Vorrat – nicht nach dem aktuellen Bedarf - gespeichert. Dies hat einen negativen Einfluss auf die exergetische Bilanz eines Speichers und führt somit zu einer niedrigeren System-Schichtungseffizienz.

Resultate

Testbedingungen			Schichtungseffizienz ⁽¹⁾		
Wärmeleistung der Wärmepumpe (WP) ⁽²⁾	Massenstrom WP	Warmwasser-Zeitfenster ⁽³⁾	Speicher	System	
8 kW	1370 kg/h	JA	86.8 %	83.8 %	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■ Mischung Hydraulik ■ Mischung Speicher </div>
8 kW	1370 kg/h	Nein	78.0 %	69.7 %	
16 kW	2740 kg/h	JA	84.7 %	78.4 %	

Bilanzgrenze System Bilanzgrenze Speicher

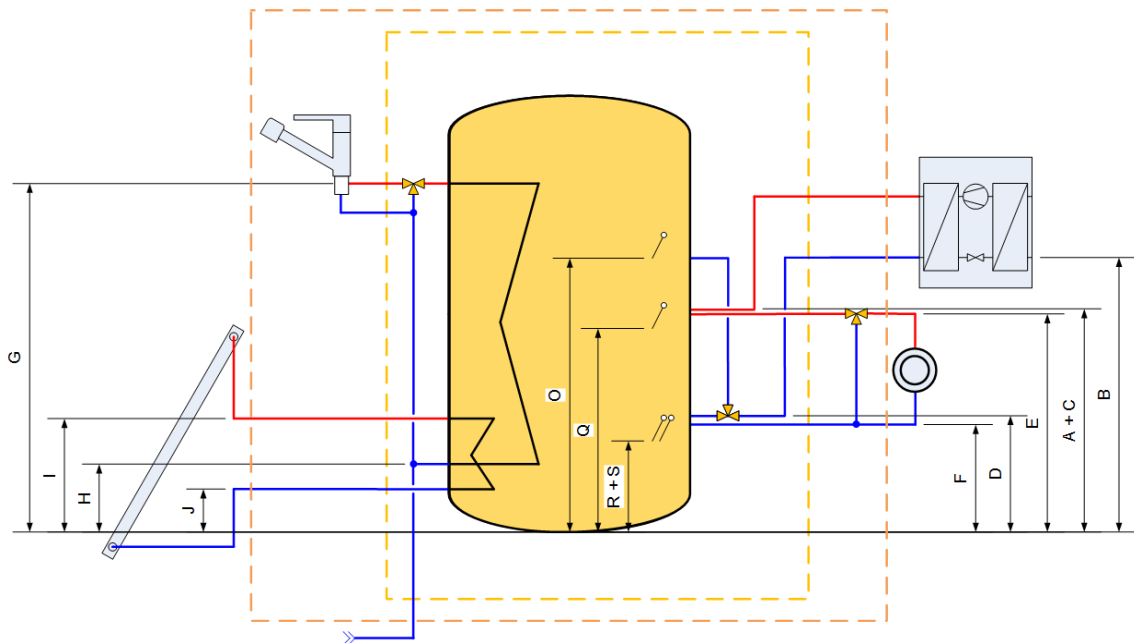

Speicheranschlüsse

Höhe ab Boden [cm]

A	Wärmepumpe Vorlauf Warmwasser	98
B	Wärmepumpe Rücklauf Warmwasser	117
C	Wärmepumpe Vorlauf Raumheizung	98
D	Wärmepumpe Rücklauf Raumheizung	49
E	Raumheizung Vorlauf	98
F	Raumheizung Rücklauf	49
G	Warmwasser Austritt	152
H	Kaltwasser Einritt	30
I	Solar Vorlauf	19
J	Solar Rücklauf	19

Temperaturfühler

Temperatur / Hysterese

O	Warmwasser Ein	117	47 °C
P	Warmwasser Aus	117	49 °C
Q	Raumheizung Ein	89	27 °C
R	Raumheizung Aus	40	29 °C
S	Solar Ein	40	5 K
T	Solar Aus	40	2 K

(1) Die Schichtungseffizienz wird für einen Speicher inklusive der Hydraulik zur Einbindung des Speichers bestimmt. Sie hat einen entscheidenden Einfluss auf die Effizienz des gesamten Heizsystems. Für eine Standard-Heizlast (3450 kWh Warmwasser und 8000 kWh Raumwärme mit Vor-/Rücklauf-temperatur bei Auslegung von 35/30 °C) hat eine Reduktion der Schichtungseffizienz um 10 % eine Steigerung des elektrischen Energiebedarfs für die Wärmepumpen-Zusatzheizung um 16 % (413 kWh/a) zur Folge. Bei Verwendung einer kondensierenden Gastherme anstelle der Wärmepumpe verursacht eine 10 % tiefere Schichtungseffizienz einen Mehrverbrauch an Erdgas von 4 %, bei einem Pelletskessel mit Rücklauf-Hochhaltung steigt der Pelletsbedarf um ca. 2 %.

(2) (A7/W35)

(3) Die Vorgabe von Zeitfenstern für die Warmwasser-Bereitung dient dazu, die stromintensive Warmwasser-Bereitung zu begrenzen. Dadurch kann die Schichtungseffizienz positiv beeinflusst werden.

A ≥ 80 %

B ≥ 75 %

C ≥ 70 %

D ≥ 65 %

E ≥ 60 %

F ≥ 55 %

G < 55 %

Zertifikat Schichtungseffizienz

Handelsname: **HS-BM 820L WT2**
Firma: **Stiebel Eltron AG**
Zertifikat-Nr.: **SPF-18-022-SE**
Gültigkeit: **01.2018 – 01.2023**

Der Kombispeicher **HS-BM 820L WT2** der Firma **Stiebel Eltron AG** erfüllt die Anforderungen zur Verwendung mit einem Wärmeerzeuger gemäss „SPF Schichtungseffizienz Zertifizierungsvorschrift Version 1.1“.

Als Grundlage gilt der Prüfbericht vom **14. August 2014**.

Der Kombispeicher mit der im Factsheet SE022 dargestellten hydraulischen Einbindung ist für den Einsatz mit Wärmeerzeugern bis zu einem Massenstrom der Beladung von 2740 l/h geeignet und wird deshalb mit dem SPF Qualitätszertifikat **SPF-18-022-SE** ausgezeichnet.

Das Zertifikat ist auch gültig für folgende Speicher:

Modell	Nennvolumen [l]	Maximaler Volumenstrom der Speicherbeladung [l/h]
HS-BM 560L WT1/WT2	560	2740
HS-BM 820L WT1/WT2	820	2740
HS-BM 960L WT1/WT2	960	2740
HS-BM 1000L WT1/WT2	1000	2740
HS-BM 1360L WT1/WT2	1360	2740
HS-BM 1760L WT1/WT2	1760	2740

Die Gültigkeit des Zertifikates kann jederzeit unter www.spf.ch überprüft werden.

Rapperswil, 09.01.2018

Robert Haberl